

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
QUAS R:
N Prot. 0001100/17
Del 07/02/2017

Girgenti Acque
girgentiacque@pec.girgentiacque.com

Al Sig. Sindaco del
Comune di Montevago
protocollo.montevago@pec.it

ASP di Agrigento
Dipartimento di Prevenzione
dp.sian@pec.aspag.it
dp.agrigento@pec.aspag.it

ATI Agrigento
Atiag9@pec.it

Oggetto: Riscontro su non conformità acque destinate al consumo umano – ingresso Serbatoio Luni del Comune di Montevago _ *Note Girgenti Acque prot. 7441-2017 del 26/01/2017 e prot. 9548-2017 del 02/02/2017*

In riferimento all'oggetto, ed agli intercorsi con il sig. Sindaco del Comune di Montevago, si comunica che a seguito della segnalazione pervenuta il 27/01/2017 è stato subito pianificato un campionamento presso il punto di consegna in Ingresso al Serbatoio di c.da Luni di Montevago.

Lo stesso previsto inizialmente per il 31/01/2017, è stato poi posticipato al 01/02/2017 per indisponibilità del gestore all'accesso al punto di campionamento.


I risultati analitici del campione, pervenuti in data 02/02/2017, hanno in effetti evidenziato la presenza di 33 UFC/100ml di Batteri Coliformi a 37°C. Si è quindi provveduto ad effettuare graduali correzioni ai dosaggi di disinfettanti presso il potabilizzatore di Sambuca di Sicilia, fonte di approvvigionamento del suddetto Comune.

In data 03/02/2017, a seguito delle correzioni, è stato effettuato un nuovo campionamento che ha evidenziato l'assenza di Batteri Coliformi a 37°C.

Un ulteriore campione di conferma è stato svolto in data 04/02/2017 e anche questo ha permesso di comprovare l'assenza dei Batteri Coliformi a 37°C e quindi il rientro del parametro nei limiti previsti dal D. Lgs 31/01.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Generale Operativo
Ing. E. Spada



SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. Di Marzo, 35 – 90144 PALERMO – tel. +39091280801 fax +39091280859 – www.siciliacquespa.it
pec: siciliacque@siciliacquespa.com C.F./P.IVA 05216080829 – Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 – R.E.A. n° 242214 – Cap.
Soc. : euro 400.000,00 int. vers.



**Chimica
Applicata
Depurazione
Acque S.n.c.
di Filippo Giglio & C.**

- Autorizzazione MIPAAF per analisi nel Settore
Oleificio D.M. 06-04-2011
- Iscrizione tra i "Tecnici Competenti" di cui al
punto 7 art. n°2 della Legge Quadro
sull'impianto acustico per la depurazione dei
"Piani di Risanamento Acustico"
- Trasferimento tra i laboratori uniti al rilevamento dei
materiali ed i polveri connessi al punto di cui al
D.M. 07/07/1997



LAB N° 0439

Rapporto di
prova n°:

2122760-003

Descrizione:

**Acqua così identificata "13/010217 MOW12 Montevago" - Attività
richiesta da SICILIACQUE**

Spettabile:

**SICILIACQUE S.P.A.
Via Gioacchino Di Marzo, 35
90144 PALERMO (PA)**

Accettazione:

2122760

Data Arrivo Camp.:

01-feb-17

Data Inizio Prova:

01-feb-17

Data Rapp. Prova:

02-feb-17

Data Fine Prova:

02-feb-17

Mod. Campionam.:

A cura del Committente

Presenza Allegati:

NO

Riferim. dei limiti:

D.lgs n°31 del 02/02/2001 GU n°52 03/03/2001 e suc. mod.

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza	L.Min.	L.Max.
PARAMETRI MICROBIOLOGICI						
Conta Batteri coliformi	ufe/100 ml	ISO 9308-1:2014	▶ 33			0

< Non Valutabile per valore inferiore al Limite di Rilevabilità del Metodo di prova.

Il campione è conservato per due settimane dalla data di accettazione salvo disposizioni normative vigenti.

Se non diversamente indicata, le somministrazioni sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.).

Per le prove chimiche, l'incertezza di misura è espressa come estesa ed è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 ed una probabilità di misura del 95%.

Per le prove microbiologiche su matrici liquide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la UNI 10674:2002.


Per le prove microbiologiche su matrici solide, la stima dell'incertezza di misura è eseguita secondo la ISO 19036:2006/Amend.1:2009.

In caso di determinazione di residuo fisso, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli ed è compreso nel range 70-130%, tranne nei casi in cui è diversamente indicato nei singoli

metodi di prova.

Il presente rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte della C.A.D.A. S.n.c.

Le registrazioni riguardanti il suddetto campione vengono conservate per un periodo non inferiore a 4 anni.

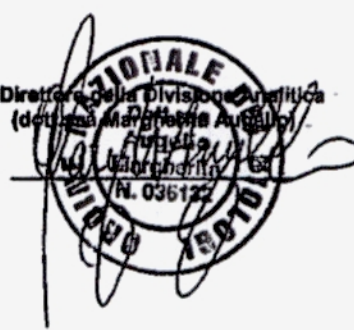

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori i limiti

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA



MD 10/06-03

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente:

SICILIACQUE S.P.A.
VIA G. DI MARZO N. 35
90131 PALERMO (PA)
ITALIA

Indirizzo spedizione:

SICILIACQUE S.P.A.
VIA G. DI MARZO N. 35
90131 PALERMO (PA)
ITALIA

Rapporto di prova n°:**20170128-002****Luogo di prelievo:** SISTEMI ACQUEDOTTISTICI SICILIACQUE SPA, - 90131 PALERMO**Tipologia Campione:** Acque destinate al consumo umano**Campione Prelevato:** Acqua cod.: MOW 12 Montevago**Prelevatore:** Committente**Precedura/piano di campionamento:** ///**Data Prelievo:** 03/02/2017**Ora Prelievo:** 07:50**Data Ricevimento Campione:** 03/02/2017**Data Inizio Prova:** 03/02/2017**Data Fine Prova:** 04/02/2017**Data Rapp. Prova:** 06/02/2017

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim. Ril. ²	L.Min. ¹	L.Max. ¹
Conta di Batteri coliformi a 37 °C	ufc/100ml	Rapporti Istisan 07/5 - ISS A 006C Rev.00	0				0

¹ Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.² Lim. Ril (per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura
(per prove microbiologiche) = limite di rilevabilità

S.Giovanni Gemini, 06/02/2017

Il Responsabile dell'area microbiologica

D.ssa Biol. Calogera Azzarello

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Chim. Paolo Maida

Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio.

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
L'incertezza eventualmente riportata è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa il 95%

Pagina 1\1



MD 10/06-03

Laboratorio Analisi Chimiche e Microbiologiche

Inserito nell'Elenco Regionale Laboratori Analisi ai fini dell'autocontrollo
Responsabile Dr. Chim. Paolo Maida

Committente:

SICILIACQUE S.P.A.
VIA G. DI MARZO N. 35
90131 PALERMO (PA)
ITALIA

Indirizzo spedizione:

SICILIACQUE S.P.A.
VIA G. DI MARZO N. 35
90131 PALERMO (PA)
ITALIA

Rapporto di prova n°:

20170133-001

Luogo di prelievo: SISTEMI ACQUEDOTTISTICI SICILIACQUE SPA, - 90131 PALERMO

Tipologia Campione: Acque destinate al consumo umano

Campione Prelevato: Acqua cod.: MOW 12 Montevago

Prelevatore: Dr. Donato Caldara

Procedura/piano di campionamento: IO 10/01 Rev.06

Data Prelievo: 04/02/2017

Ora Prelievo: 09:40

Data Ricevimento Campione:

04/02/2017

Data Inizio Prova: 04/02/2017

Data Fine Prova: 05/02/2017

Data Rapp. Prova: 06/02/2017

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza	Lim. Ril. ²	L.Min. ¹	L.Max. ¹
Conta di Batteri coliformi a 37 °C	ufc/100ml	Rapporti Istisan 07/5 - ISS A 006C Rev.00	0				0

¹ Valore limite - riferimento Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i.

(per prove chimiche) = estremo inferiore del campo di misura

² Lim. Ril (per prove microbiologiche) = limite di rilevabilità

S.Giovanni Gemini, 06/02/2017


Il Responsabile dell'area microbiologica

Dr.ssa Biol. Calogera Azzarello



Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Chim. Paolo Maida



Copia di questo rapporto di prova si trova depositato presso l'archivio del laboratorio.

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del laboratorio.
L'incertezza eventualmente riportata è espressa come incertezza estesa ed è stata stimata con un fattore di copertura K=2, corrispondente ad una probabilità di circa il 95%

Pagina 1/1